CZĘŚĆ A

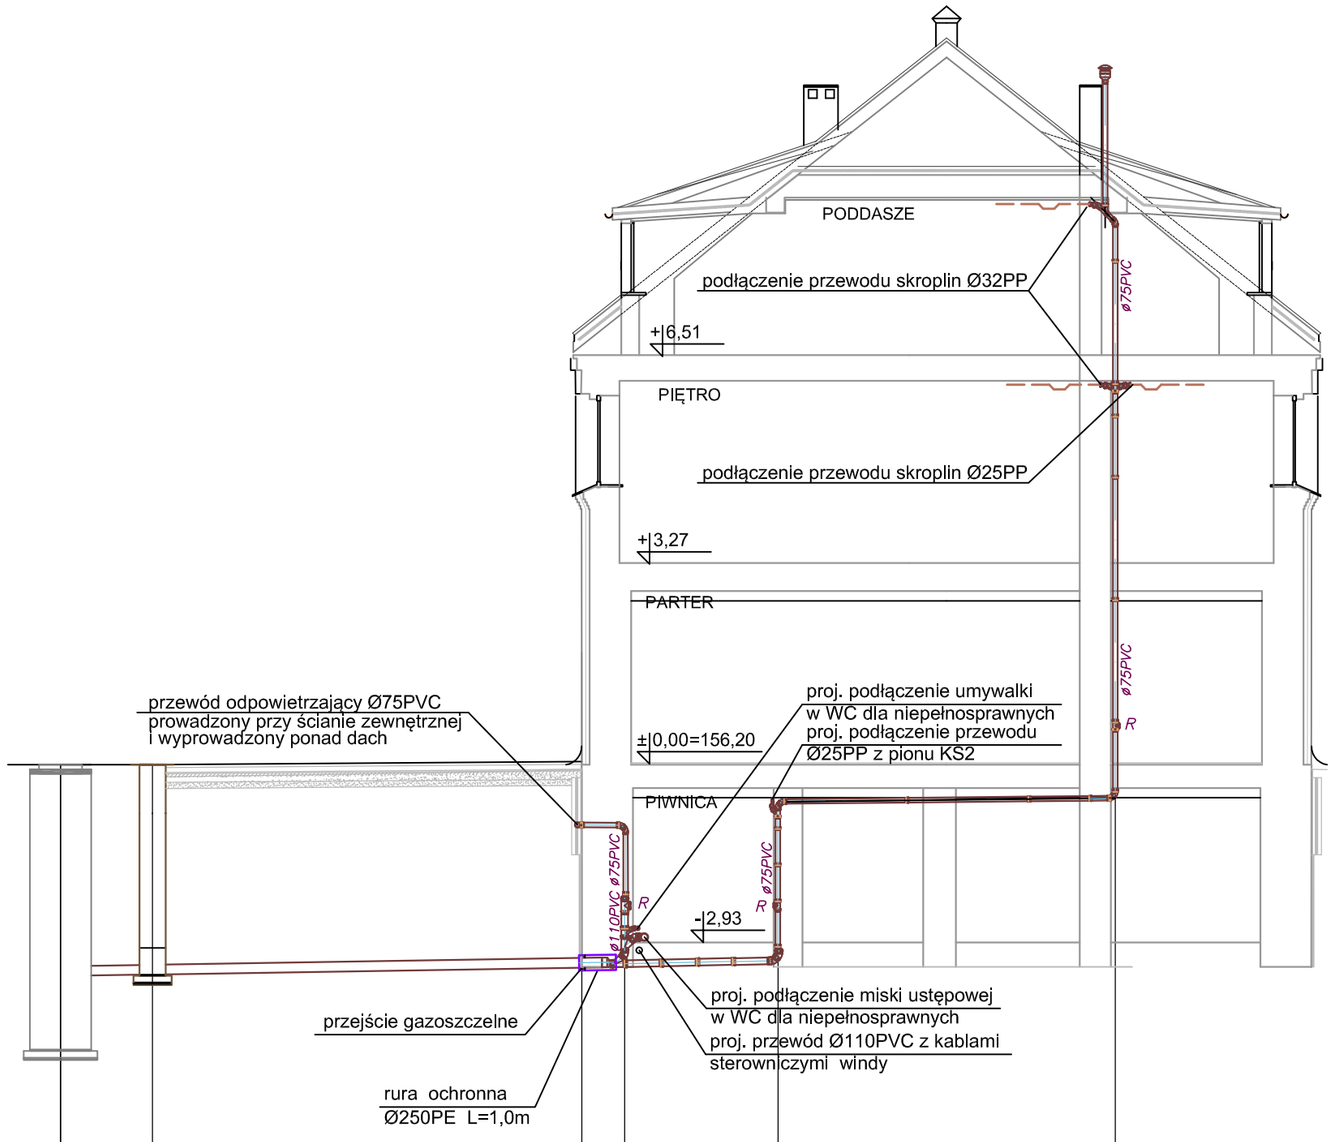

CZĘŚĆ C

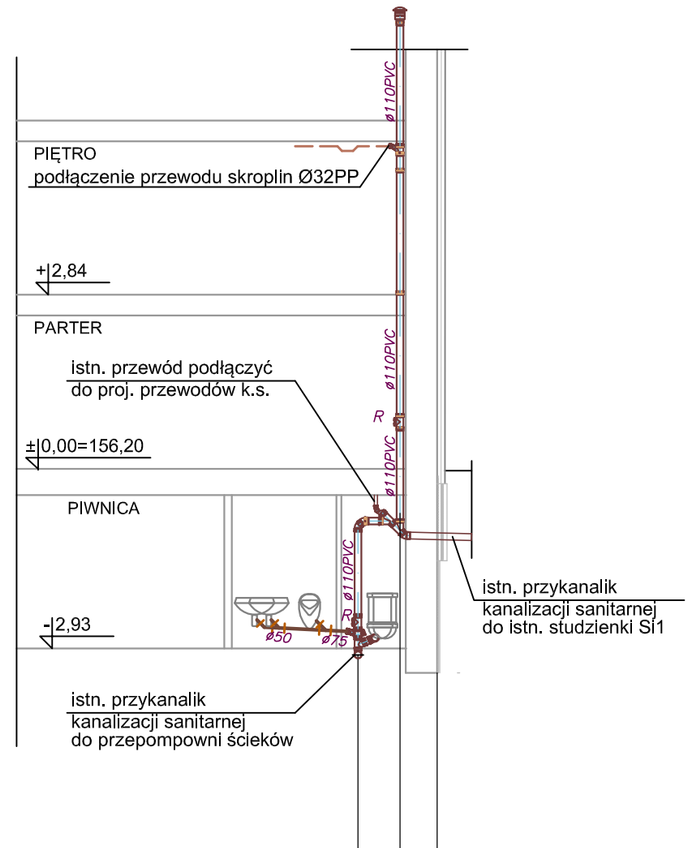

Poziom porównawczy 145,00 m n.p.m.

	istn. przepompownia ø1000bet.	proj. studzienka ø425 załamanie trasy o <270°								
Rzędna terenu istniejącego	156,17	156,17		156,22	153,27	153,27			153,27	153,27	156,17
Rzędna dna kanału	151,52 / 152,73	152,75		152,87		152,92				155,11
Zagłębienie dna kanału [m]	4,65 / 3,44	3,42		0,40		0,35				1,06
Długość [m]	1,50	7,70		2,50		5,50				
Spadek / Odległości [m]	15,0 ‰ L=9,20			20,0 ‰ L=2,50		20,0 ‰ L=5,50				
Materiał	160×4,7 PVC-U_SDR34_I			110×3,2		75×2,5 PVC				
Długość trasy [m]	0,00	1,50		9,20		11,70			17,20	1,50
	P	S1		K1		KS2			KS2	K4	K3

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BRANŻY INSTALACYJNEJ
45–286 OPOLE ul.SKAUTÓW OPOLSKICH 5/504
TEL. 077–455–91–72

OBIEKT	CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH
ADRES	ul.Minorytów 3 45-017 OPOLE
INWESTOR	CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH ul.Minorytów 3 45-017 OPOLE
TEMAT	INSTALACJE SANITARNE KANALIZACJA SANITARNA
BRANŻA	SANITARNA
PROJEKT	BUDOWLANO-WYKONAWCZY

	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Grażyna Jurowicz	81/90/OP	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bożena Żurek	178/85/OP	

DATA	SKALA	RYS.
09.2015	1:100/100	8